



**Администрация Дзержинско-Тасеевского
муниципального округа**

СОГЛАСОВАН

-Агентством по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
Красноярского края
от 12.02.2026 №95-255;

-министерством промышленности и торговли
Красноярского края от 05.02.2026 №382;

-министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 07.10.2026 №82-7645

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
Дзержинско-Тасеевского
муниципального округа
от 13.02.2026 №123
(внесение изменений
от 12.10.2026 №1346)

**ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
ДЗЕРЖИНСКО-ТАСЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

(в том числе с применением электронного моделирования аварийных
ситуаций)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЗЕРЖИНСКО-ТАСЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
663700, Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ,
с. Дзержинское ул. Ленина, 15

Содержание

Раздел 1. Общие сведения	4
1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).....	4
1.1.1. Общие положения.....	4
1.1.2. Основные понятия и термины.....	6
1.1.3. Цели, задачи, обязанности.....	8
1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования.....	10
1.1.4.1. Административное деление, население.....	10
1.1.4.2. Климат и погодно-климатические явления.....	13
1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения.....	14
1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению	20
1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение	22
1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.....	25
Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	26
2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения	26
2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций.....	31
2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций.....	31
Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.	33
3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам.....	33
3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.....	35
Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	36

4.1. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения	36
4.2. Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций отсутствует.....	37
Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.	38
5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций:.....	389
5.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:	40
5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций.....	42
 Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	45
6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплоснабжения.	45
6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации	45
6.3. Заместитель Главы муниципального образования <i>Дзержинский район</i> ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.	45
6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения.	45
6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения.	45
6.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел.....	45
6.7. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения.....	46
6.8. Жителям, проживающим на территории муниципального образования	46
Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.	47
Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций	50
8.1. Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций.....	52
Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.	
9.1. Ознакомление с ПЛАС.....	
9.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.....	
Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения	
10.1. Общие сведения	
10.2. Сведения об ответственных лицах	

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.1. Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе Красноярского края (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- схемы теплоснабжения Дзержинско - Тасеевского муниципального округа, утверждена постановлением от 08.12.2025 № 584-п администрацией Дзержинского района Красноярского края «Об утверждении схемы теплоснабжения Дзержинско-Тасеевского муниципального округа»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Плане действий – является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального округа обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным округом до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;
- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);
- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;
- состав и дислокация сил и средств;
- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);
- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории Дзержинско-Тасеевского муниципального округа, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах, установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:

- а) в администрации муниципального округа;
- б) в организациях, функционирующих на системах теплоснабжения муниципального округа;
- в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального округа;

г) в оперативных службах, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального округа;

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории муниципального округа.

1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы муниципального округа по жизнедеятельности и оперативной работе.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.12. В соответствии с п. 1.1 приложения № 1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального округа» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным округам для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (К_{порядок}) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

1.1.2. Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению,

электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, для двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности и (или) исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

1.1.3. Цели, задачи, обязанности

1.1.3.1. ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального округа, организаций, управляющих (обслуживающих) многоквартирные дома, организаций, функционирующих на системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электроснабжения, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном округе следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;
- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;
- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;
- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.3.4. Организации, функционирующие на системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой или иными средствами связи о повреждениях: владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной и администрацию муниципального округа, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8

часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на заместителя Главы округа по жизнедеятельности и оперативной работе и оперативный штаб, созданный для ликвидации аварий.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа осуществляется в соответствии с «Регламентом взаимодействия администрации Дзержинско-Тасеевского муниципального округа Красноярского края и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах» и настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа и организаций жилищно –коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном округе.

1.1.3.10. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет правообладателей инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций: постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.

1.1.3.11. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения: администрацию муниципального округа и диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей, проживающих в них любым доступным способом: адреса и номера телефонов организаций, функционирующих на системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и (или) аварийных ситуациях в системах теплоснабжения.

1.1.4. Краткая характеристика муниципального округа

1.1.4.1. Административное деление, население

Муниципальный округ является самостоятельным муниципальным образованием в составе Красноярского края, обладающим статусом муниципального округа. Статус муниципального округа установлен в соответствии с Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае».

Административным центром муниципального округа является – село Держинское (входит в состав).

В состав Держинско-Тасеевского муниципального округа Красноярского края входят территориальные подразделения Александровское, Денисовское, Держинское, Курайское, Михайловское, Нижнетанайское, Орловское, Шеломковское, Вахрушевское, Весёловское, Сивохинское, Суховское, Тасеевское, Троицкое, Хандальское, Фаначетская. В числе которых – 61 населённый пункт.

Держинско-Тасеевский муниципальный округ, расположен в центральной части Красноярского края, в бассейне реки Усолка, представляет собой обширную территорию, простирающуюся с севера на юг на 160 километров и с запада на восток на 139 километра. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции, города Канска, составляет 84 километра. Площадь района составляет 13 178,78 квадратных километров.

Сопредельными территориями округа являются: на востоке — Абанский МО, на юге — Канский МО, на западе — Большемуртинско-Сухобузимский МО. Общая численность постоянного населения по данным Красноярскстата составляет 24 310 человек.

Карта (схема) границ Держинско-Тасеевского муниципального округа Красноярского края приведена на рисунке 1.1.1

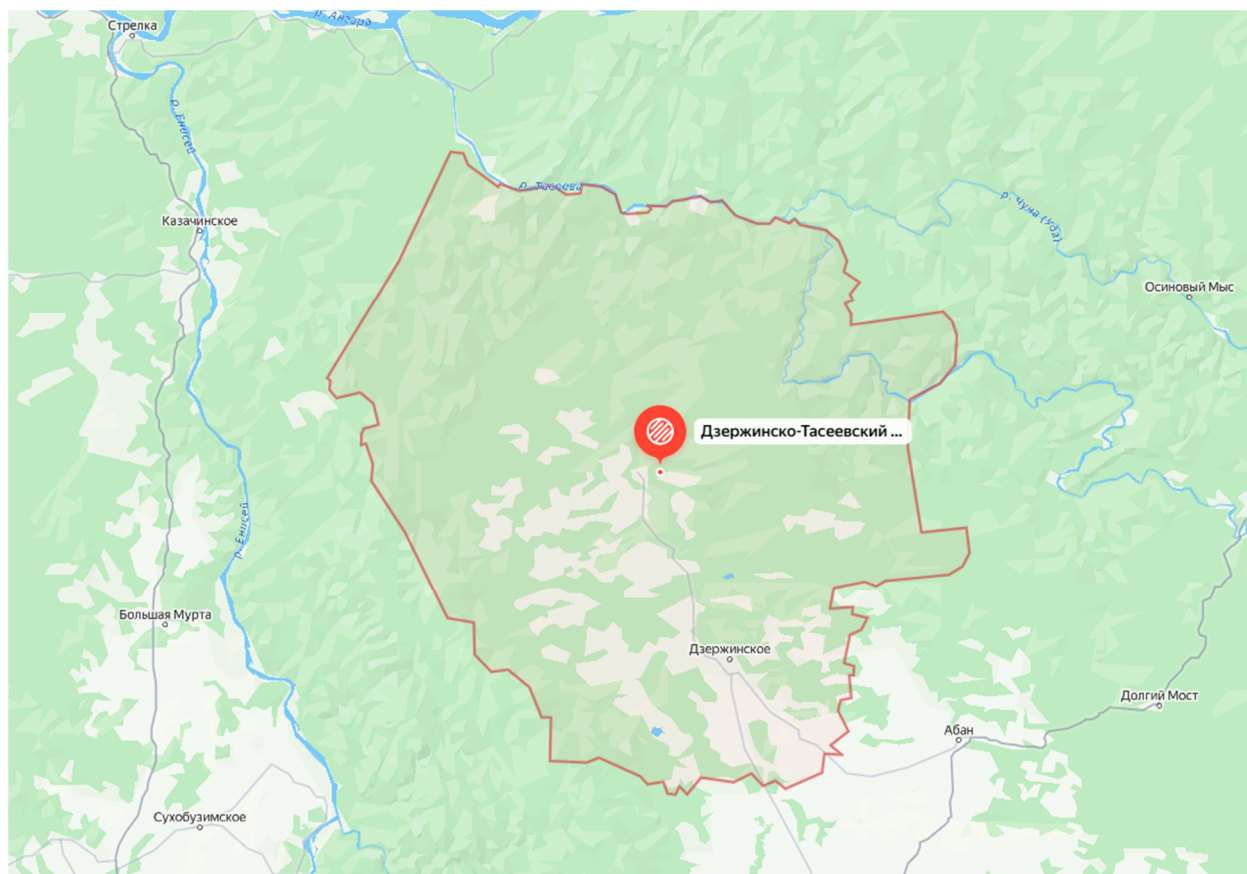


Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального округа

В состав муниципального округа Дзержинско-Тасеевский Красноярского края входят 61 населенный пункт, в том числе: деревень - (36), поселков - (6), сел -(19):

№ п/п	Наименование населенного пункта	тип	№ п/п	Наименование населенного пункта	тип
1	Дзержинское	село	33	Харьковка	деревня
2	Денисово	село	34	Мокрый Ельник	деревня
3	Курай	село	35	Вахрушево	село
4	Улюколь	деревня	36	Данилки	деревня
5	Усолка	деревня	37	Бартанас	деревня
6	Шеломки	село	38	Унжа	село
7	Орловка	село	39	Сивохино	село
8	Алексадро-Ерша	деревня	40	Корсаково	деревня
9	Нижний Танай	село	41	Лукашино	деревня
10	Ашпатск	деревня	42	Ялай	посёлок
11	Топол	деревня	43	Сухово	село
12	Колон	деревня	44	Бурмакино	деревня
13	Канарай	деревня	45	Новобородинка	деревня
14	Михайловка	село	46	Караульное	село
15	Кондратьево	деревня	47	Верх-Канарай	деревня
16	Кедровка	деревня	48	Струково	деревня
17	Николаевка	деревня	49	д Мурма	деревня
18	Новый	посёлок	50	с Тасеево	село
19	Петровка	деревня	51	Буровой	посёлок
20	Батов	деревня	52	Щекатурово	деревня
21	Чурюково	деревня	53	Троицк	село
22	Плитная	деревня	54	Лужки	посёлок
23	Семёновка	деревня	55	Фаначет	село

24	Вознесенка	село	56	Луговая	деревня
25	Макарово	деревня	57	Усть-Кайтым	посёлок
26	Большая Степь	деревня	58	Хандала	село
27	Таловая	деревня	59	Бакчет	село
28	Борки	деревня	60	Веселое	село
29	Чемурай	деревня	61	Скакальная	деревня
30	Верхний Танай	деревня			
31	Курыш	посёлок			
32	Асанск	деревня			

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального округа, представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Административный состав муниципального образования
Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ Красноярского края

№ п/п	Наименование населенного пункта	Численность населения, человек	№ п/п	Наименование населенного пункта	Численность населения, человек
1	Дзержинское	7374	33	Харьковка	4
2	Денисово	972	34	Мокрый Ельник	0
3	Курай	648	35	Вахрушево	78
4	Улюколь	644	36	Данилки	19
5	Усолка	539	37	Бартанас	63
6	Шеломки	530	38	Унжа	117
7	Орловка	465	39	Сивохино	316
8	Алекса́ндро-Ерша	439	40	Корсаково	125
9	Нижний Танай	317	41	Лукашино	124
10	Ашпатск	264	42	Ялай	76
11	Топол	222	43	Сухово	560
12	Колон	214	44	Бурмакино	20
13	Канарай	205	45	Новобородинка	25
14	Михайловка	195	46	Караульное	110
15	Кондратьево	166	47	Верх-Канарай	20
16	Кедровка	142	48	Струково	54
17	Николаевка	139	49	д Мурма	50
18	Новый	139	50	с Тасеево	6241
19	Петровка	133	51	Буровой	23
20	Батов	130	52	Щекатурово	27
21	Чурюково	129	53	Троицк	353
22	Плитная	102	54	Лужки	105
23	Семёновка	85	55	Фаначет	268
24	Вознесенка	74	56	Луговая	116
25	Макарово	69	57	Усть-Кайтым	36
26	Большая Степь	55	58	Хандала	307
27	Таловая	52	59	Бакчет	209
28	Борки	39	60	Веселое	266
29	Чемурай	33	61	Скакальная	50
30	Верхний Танай	12			
31	Курыш	12		ИТОГО	24310
32	Асанск	9			

1.1.4.2. Климат и погоднo-климатические явления


Климат на территории Дзержинско - Тасеевского района резко континентальный. Характеризуется длинной, холодной зимой (снег лежит с октября и до апреля) сменяется жарким летом.

Метеорологические станции расположенные на территории с.Дзержинское и с.Тасеево ведут систематическое наблюдение за погодой с 1932 года. Самая низкая температура за этот период опускалась до 52 градусов. Однако средняя многолетняя температура января составляет 21-22 градуса мороза. В летний период самая высокая температура воздуха достигала близко к 40 градусам. Средняя температура самого теплого месяца — июля — составляет 18-19 градусов тепла

Количество осадков колеблется от 350 до 400 мм в год. С наступлением летнего тепла увеличивается испаряемость, но не увеличивается количество осадков. Многие годы в июне-июле их выпадает недостаточно, и сельскохозяйственные растения страдают от недостатка влаги. Ранние заморозки могут быть во второй половине августа, ранний первый снег — в последних числах сентября или в начале октября, который обычно растаивает.

Температура воздуха. Средняя температура воздуха основываясь на наблюдениях, оценивается 4.0°C. Месяц с самыми низкими температурами — февраль, среднесуточная температура -16.1 °C. Месяц с самыми высокими температурами - это июль с типичной температурой 25.7 °C. Верхний предел температуры, наблюдается в июне до 37.0°C, а самая низкая до -34.3°C в феврале. За год: дни ясной погоды - 63, снегопадные дни - 82, дни с дождем - 141, облачных дней - 80.

Ветер. Над большей частью территории округа преобладают ветры западного, северо-западного направления. В зимнее время при антициклональном характере погоды наблюдается наибольшая повторяемость штилей. Минимальное значение: 0.01 м/сек, Максимальное значение: 7.62 м/сек, Среднее значение: 2.56 м/сек

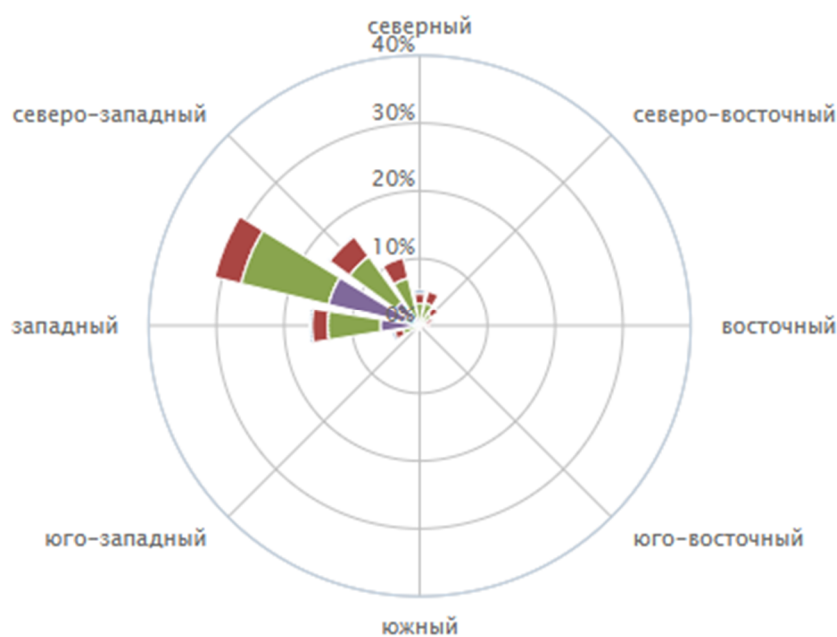

Роза ветров

Осадки и снежный покров. Атмосферные осадки на территории муниципального округа определяются главным образом, циклонической деятельностью. Территория округа относится к зоне достаточного увлажнения.

Ежегодное количество осадков, составляющее 316 мм, выпадает неравномерно в течение года, 81% осадков приходится на лето. По данным СП 20.13330.2016, район относится:

- к III району по весу снегового покрова;
- ко II району по толщине стенки гололеда (5 мм);
- к III району по ветровому давлению нормативное значение ветрового давления – 0.38 кПа).

1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения

1.2.1. В административных границах муниципального округа централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (заключенном концессионном соглашении) объектами централизованной системы теплоснабжения.

1.2.2. В муниципальном округе деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 3 (три) организации.

Перечень организаций, функционирующих на системах теплоснабжения муниципального округа представлен в 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих на системах теплоснабжения муниципального округа

№ п/п	Наименование организации	Адрес
1	ГПМК «Центр развития коммунального комплекса»	660075, Красноярский край, город Красноярск, Северо-Енисейская ул., д. 33, этаж 4 комната 5
2	ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП»	663700, Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, село Дзержинское, Кирова ул, зд. 156 стр. 2
3	ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»	660049, Красноярский край, город Красноярск, Урицкого ул., д.61,офис 2-14.

1.2.3. В системах централизованного теплоснабжения муниципального округа функционирует 21 (двадцать один) централизованный источник тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 33,78 Гкал/час.

1.2.4. Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования представлен в 1.2.2.

Таблица 1.2.2 – Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального округа

№ п/п	Наименования источников тепловой энергии	Адрес источника	Установленная мощность котельной, Гкал/ч	Температурный график	Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации)
1	Котельная № 9, «КГБУЗ «Дзержинская районная больница»» (терморобот)	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В	1,38	95/70	ГПМК «Центр развития коммунального комплекса»
2	Котельная №3, Детский дом	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А	1,84	95/70	
3	Котельная №6, Школа №2	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б	1,84	95/70	
4	Котельная №4, детский сад Березка	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А	0,76	95/70	
5	Котельная №5 Чехова	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б	1,08	95/70	
6	Котельная №8 Д/с Колокольчик	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А	1,3	95/70	
7	Котельная №7, д.Усолка	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б	1,3	95/70	
8	Котельная №2 КрайДЭО	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53	1,62	95/70	
9	Котельная № 10, Дзержинское АТП	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156	1,2	95/70	
10	Котельная № 1	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г	6,0	95/70	
11	Котельная «Центральная»	с.Тасеево, ул. Партизанская, дом 3а	2,4	95/70	ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»
12	Котельная «Школа №1»	с.Тасеево, ул, Краснопартизанская, д, 24	1,62	95/70	
13	Котельная «Школа №2»	с.Тасеево, ул, Мичурина, д, 8, стр. 3	1,6	95/70	
14	Котельная «Детский сад №9»	с.Тасеево, ул, Сурикова, д, 10а	0,6	95/70	
15	Котельная «Детский сад №6»	с.Тасеево, ул, Октябрьская, д, 141	0,3	95/70	
16	Котельная «БПК»	с.Тасеево, ул, Новый квартал, д, 24а	1,62	95/70	
17	Котельная «ЦРБ»	с.Тасеево, ул Гусарова, д, 2г	3,0	95/70	
18	Котельная «Собственная база»	с.Тасеево, ул, Пролетарская, д, 46	0,8	95/70	
19	Котельная «Нефтяник»	с.Тасеево, пер, Гагарина д. 2	1,08	95/70	
20	Котельная «ПУ-72»	с.Тасеево, ул, Луначарского, д,64в	0,8	95/70	
21	Котельная «Школа №3»	с.Сухово, ул. Солонцы,13г	0,69	95/70	

1.2.5. Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального округа представлен в 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории

муниципального округа.

№ п/п	Наименования источников тепловой энергии	Адрес источника	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
1	Котельная № 9, «КГБУЗ «Дзержинская районная больница»» (терморобот)	с.Дзержинское, ул.Больничная, 47В	ГПМК «Центр развития коммунального комплекса»
2	Котельная № 3, Детский дом	с.Дзержинское, пер.Школьный, 9А	
3	Котельная № 6, Школа №2	с.Дзержинское, ул.Кирова, 148Б	
4	Котельная № 4, детский сад Березка	с.Дзержинское, пер.Полевой, 5А	
5	Котельная № 5, Чехова	с.Дзержинское, ул.Чехова, 23Б	
6	Котельная № 8, Д/с Колокольчик	с.Дзержинское, ул.Академика Павлова, 13А	
7	Котельная № 7, д. Усолка,	д.Усолка, ул.Молодежная, 1Б	
8	Котельная № 2, КрайДЭО	с.Дзержинское, ул.Больничная, 53	
9	Котельная АТП	с.Дзержинское, ул.Кирова, 156	ОАО "ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП"
10	Котельная № 1	с.Дзержинское, пер. Свободный, 12Г	ГПМК «Центр развития коммунального комплекса»
11	Котельная «Центральная»	с.Тасеево, ул. Партизанская, дом 3а	ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»
12	Котельная «Школа №1»	с.Тасеево, ул, Краснопартизанская, д, 24	
13	Котельная «Школа №2»	с.Тасеево, ул, Мичурина, д, 8, стр, 3	
14	Котельная «БПК»	с.Тасеево, ул, Новый квартал, д, 24а	
15	Котельная «ЦРБ»	с.Тасеево, ул Гусарова, д, 2г	
16	Котельная «Собственная база»	с.Тасеево, ул, Пролетарская, д, 46	
17	Котельная «Нефтяник»	с.Тасеево, пер, Гагарина д. 2	
18	Котельная «ПУ-72»	с.Тасеево, ул, Луначарского, д, 64в	
19	Котельная «Школа №3»	с.Сухово, ул. Солонцы, 13г	
20	Котельная «Детский сад №9»	с.Тасеево, ул, Сурикова, д, 10а	

1.2.6. Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального округа представлены в 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального округа:

Трубопровод сети	Наружный диаметр трубопровода, мм	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Тип изоляции	Физ. износ, %
Котельная № 1, с. Дзержинское, пер. Свободный, 12 «Г»							
Тепловая сеть	25-200	2655	распределительные	Подземный	1989	Цилиндры пенопластовые,	31,40

Трубопровод сети	Наружный диаметр трубопровода, мм	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Тип изоляции	Физ. износ, %
с.Дзержинское ул. Кирова				Подземный		минераловатные ткани	35
Тепловая сеть с.Дзержинское ул. Красноармейская	40-100	900	распределительные		1986	Цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани	
Тепловая сеть с.Дзержинское до ул. Детства, ул. Загорского, ул. Строительной, пер. Новый	25-200	1761	распределительные	Подземный	1961	Цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани	41,40
Котельная № 2, КрайДЭО, с. Дзержинское, ул. Больничная 53							
Тепловая сеть с.Дзержинское ул. Больничная 30,28,26,46, 51,49	32-159	543	распределительные	Подземный	1987	Опилки	41
Котельная № 3, Детский дом, с. Дзержинское, пер. Школьный, 9а							
Тепловая сеть с.Дзержинское ул. Больничная, ул. Ракуса, пер. Школьный	32-108	805	распределительные	Подземный	1985	Цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани	32
Котельная № 4, детский сад Березка, с. Дзержинское, пер. Полевой, 5а							
Тепловая сеть с.Дзержинское пер. Полевой	32-108	375	распределительные	Подземный	1975	Опилки, цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани	58,6
Котельная № 5, Чехова с. Дзержинское, ул. Чехова, 23б							
Тепловая сеть с.Дзержинское ул. Чехова	32-159	1183	распределительные	Подземный	1985	Опилки, минераловатные ткани	100
Котельная № 6, Школа №2, с. Дзержинское, ул. Кирова, 148б							
Тепловая сеть с.Дзержинское ул. Кирова, ул.	32-108	588	распределительные	Подземный	1985	Опилки, цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани	30

Трубопровод сети	Наружный диаметр трубопровода, мм	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Тип изоляции	Физ. износ, %
Комсомольская							
Котельная № 7, д. Усолка, ул. Молодежная, 16							
Тепловая сеть с.Дзержинское д. Усолка	32-159	774	распределительные	Подземный	1991	Цилиндры пенопластовые, минераловатные ткани	58
Котельная № 8, Д/с Колокольчик, с. Дзержинское, ул. Академика Павлова, 13а							
Тепловая сеть с.Дзержинское ул. Ак. Павлова, ул. Белковского	32-108	244	распределительные	Подземный	1998	Минераловатные ткани	46,6
Котельная № 9, «КГБУЗ «Дзержинская районная больница»» (терморобот), с. Дзержинское, ул. Больничная, 47в)							
Тепловая сеть с.Дзержинское ул. Больничная, ул. Терешковой	40-219	1487	распределительные	Подземный	1991	Опилки, минераловатные ткани	57,1
Котельная № 10, Дзержинское АТП, с. Дзержинское, ул. Кирова, 156							
Тепловая сеть с.Дзержинское АТП с. Дзержинское, ул. Кирова, 156	32-159	1230	распределительные	Подземный	1989	Опилки, минераловатные ткани	57,5
Котельная «Центральная», с.Тасеево, ул.Партизанская, дом 3а, стр.1							
Тепловая сеть Теловая сеть с.Тасеево, ул. Партизанская, д.3а-ул.Советская, 27	57-133	1104	распределительные	Подземная 1068 м, на поверхности 36м.	1986	скорлупа ППУ, опилки	
Котельная «Школа №1», с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24, стр. 2							
Тепловая сеть, с.Тасеево, ул.Краснопартизанская 24 стр2 – Краснопартизанская, 22	57-159	235	распределительные	Подземные-183м, надземные 52м	1979	скорлупа ППУ, опилки	
Котельная «Школа №2», с.Тасеево, ул. Мичурина, д. 8, стр. 3;							
Тепловая	57-159	502	распределительные	Подзем	1989	скорлупа ППУ,	

Трубопровод сети	Наружный диаметр трубопровода, мм	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Тип изоляции	Физ. износ, %
сеть с.Тасеево, ул. Мичурина, д.7 – Мичурина,9				ные – 453м, на поверхности 49м.		опилки	
Котельная «Детский сад №9», с.Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а							
Тепловая сеть с.Тасеево, ул.Сурикова, 10а	25-108	388	распределительные	Подземный-67м, на поверхности-321м.	1988	скорлупа ППУ, опилки	
Котельная «Детский сад №6», с.Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141 стр.1;							
Тепловая сеть с.Тасеево, ул.Октябрьская, 141	76	42	распределительные	Подземный 42м.	1988	скорлупа ППУ	
Котельная «БПК», с.Тасеево, ул. Новый Квартал, д. 24а							
Тепловая сеть с.Тасеево, ул.Новый Квартал д.11-д.24а	57-108	794	распределительные	Подземный 150м, на поверхности 644 м.	1991	скорлупа ППУ, опилки	
Котельная «ЦРБ», с.Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г							
Тепловая сеть с.Тасеево, ул.Гусарова, 2а – Новый Квартал д.24а	76-159	1881	распределительные	Подземный – 127м, надземный – 1754м.	1984	скорлупа ППУ, опилки	
Котельная «Собственная база», с.Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46, стр. 3							
Тепловая сеть, с.Тасеево, ул. Пролетарская, 46 до ул.Норышев а,3	40-108	515	распределительные	Подземный – 324 м, на поверхности – 191м	1977	скорлупа ППУ, опилки	
Котельная «Нефтяник», с.Тасеево, пер. Гагарина д. 2а							
Тепловая сеть, с.Тасеево, пре.Гагарина, 2а-ул.Гагарина, 5Б	57-108	458	распределительные	Подземный-458м	1990	скорлупа ППУ	
Котельная «ПУ-72», с.Тасеево, ул. Луначарского, д.64в							
Тепловая сеть, с.Тасеево,	57-120	323	распределительные	Подземный-279м,	1979	скорлупа ППУ, опилки	

Трубопровод сети	Наружный диаметр трубопровода, мм	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Тип изоляции	Физ. износ, %
ул.Луначарского, 64вдо ул.Луначарского, стр1, стр2.				на поверхности-44 м.			
Котельная «Школа № 3», с.Сухово, ул. Солонцы, 13г							
Тепловая сеть котельной «Школа №3», ул.Солонцы, 13Г-Солонцыд.1 3Б, 13А	108-133	189	распределительные	Подземный-171м, на поверхности 18м.	1980	скорлупа ППУ, опилки	

1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального округа представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 -Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования:

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Электросетевая организация	Водоснабжающая организация
1	Котельная № 1	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	МКУ «Центр по осуществлению закупок»
2	Котельная № 2, КрайДЭО,	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	МКУ «Центр по осуществлению закупок»
3	Котельная № 3, Детский дом	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	МКУ «Центр по осуществлению закупок»
4	Котельная № 4, детский сад Березка	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	МКУ «Центр по осуществлению закупок»
5	Котельная № 5, Чехова	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	МКУ «Центр по осуществлению закупок»
6	Котельная № 6, Школа №2	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	МКУ «Центр по осуществлению закупок»
7	Котельная № 7, д. Усолка	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	МКУ «Центр по осуществлению закупок»
8	Котельная № 8, Д/с	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	ГПКи «ЦРКК»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Электросетевая организация	Водоснабжающая организация
	Колокольчик		
9	Котельная № 9, «КГБУЗ «Дзержинская районная больница»» (терморобот)	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП»
10	Котельная № 10, Дзержинское АТП	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	МКУ «Центр по осуществлению закупок»
11	Котельная «Центральная»	ПАО «Красноярскэнергосбыт» ПАО «Россети Сибирь»	отсутствует
12	Котельная «Школа №1»	ПАО «Красноярскэнергосбыт» ПАО «Россети Сибирь»	отсутствует
13	Котельная «Школа №2»	ПАО «Красноярскэнергосбыт» ПАО «Россети Сибирь»	отсутствует
14	Котельная «Детский сад №9»	ПАО «Красноярскэнергосбыт» ПАО «Россети Сибирь»	отсутствует
15	Котельная «Детский сад №6»	ПАО «Красноярскэнергосбыт» ПАО «Россети Сибирь»	отсутствует
16	Котельная «БПК»	ПАО «Красноярскэнергосбыт» ПАО «Россети Сибирь»	отсутствует
17	Котельная «ЦРБ»	ПАО «Красноярскэнергосбыт» ПАО «Россети Сибирь»	отсутствует
18	Котельная «Собственная база»	ПАО «Красноярскэнергосбыт» ПАО «Россети Сибирь»	отсутствует
19	Котельная «Нефтяник»	ПАО «Красноярскэнергосбыт» ПАО «Россети Сибирь»	отсутствует
20	Котельная «ПУ-72»	ПАО «Красноярскэнергосбыт» ПАО «Россети Сибирь»	отсутствует
21	Котельная «Школа №3»	ПАО «Красноярскэнергосбыт» ПАО «Россети Сибирь»	отсутствует

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- главой муниципального образования;
- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;
- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;
- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;
- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.3.7. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных и жилых домов на территории муниципального образования по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных и жилых домов на территории муниципального образования по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии:

№ п/п	Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское		
1	ул. Горького, ж.д. №№: 102, 131, 173	Котельная № 1 пер. Свободный
2	ул. Детства, МКД №№: 1, 4, 5, 7, 8, 9	Котельная № 1 пер. Свободный
3	ул. Загорского, ж.д. №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Котельная № 1 пер. Свободный
4	ул. Кирова, ж.д. №№: 13	Котельная № 1 пер. Свободный
5	ул. Красноармейская, ж.д. №№: 57, 59, 61, 65, МКД №№: 90, 92, 94,	Котельная № 1 пер. Свободный
6	пер. Новый, ж.д. №№: 1, 3, 5, 7	Котельная № 1 пер. Свободный
7	пер. Садовый, ж.д. №№: 4, 6, 8 МКД №№: 2, 12,	Котельная № 1 пер. Свободный
8	пер. Свободный, ж.д. №№: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 МКД №№: 7	Котельная № 1 пер. Свободный
9	ул. Строительная, ж.д. №№: 4, 5, 7	Котельная № 1 пер. Свободный
10	ул. Больничная, ж.д. №№: 2, 26, 28, 30, 32, 46, 49, 51	Котельная № 2, ул. Больничная 53
11	ул. Ракуса, ж.д. №№: 1, 5, 7, 9	Котельная № 3, пер. Школьный
12	пер. Школьный, ж.д. №№: 3, 5,	Котельная № 3, пер. Школьный

№ п/п	Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
13	пер. Полевой, ж.д. №№: 1, 2, 3, 4, 5	Котельная № 4, пер. Полевой
14	ул. Чехова, ж.д. №№: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15	Котельная № 5, ул. Чехова
15	ул. Комсомольская, ж.д. №№: 15, 19, 20, 22, 24	Котельная № 6, ул. Кирова 148б
16	ул. Т.Д. Белковского, МКД № 1Д	Котельная № 8, ул. Ак.Павлова
17	ул. Аэродромная, ж.д. №№: 15	Котельная № 9, ул. Больничная, 47в
18	ул. В.Терешковой, ж.д. №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13	Котельная № 9, ул. Больничная, 47в
19	ул. Красноармейская, ж.д. №№: 258, 266, 264, 256, 250, 268, 248	Котельная АТП, ул.Кирова, 156
20	ул. Транспортная, ж.д. №№: 9, 11	Котельная АТП, ул.Кирова, 156
21	Пер. Транспортный, ж.д. №№: 1, 1А, 2, 3, 4, 5	Котельная АТП, ул.Кирова, 156
22	с.Тасеево, ул. Прудовая, д. №1,№3,№5 (ДБЗ)	Котельная «Центральная»
23	с.Тасеево, ул. Партизанская, д.№3 (ЖД)	Котельная «Центральная»
24	с.Тасеево, пер.Центральный, д.№7 (ДБЗ)	Котельная «Центральная»
25	с.Тасеево, пер.Центральный, д.№ 3 (ЖД)	Котельная «Центральная»
26	с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. № 22 (МКД)	Котельная «Школа №1»
27	с.Тасеево, ул.Мичурина,д.№ 9 (МКД)	Котельная «Школа №2»
28	с.Тасеево, ул.Новый Квартал, д.№11,№12,№13,№15,№16,№17,№18, №19,№20, №21,№22,№23 (МКД)	Котельная «БПК»
29	с.Тасеево, ул.Гусарова,д.№1(ДБЗ)	Котельная «ЦРБ»
30	с.Тасеево, ул.Больничная,д.№1(ДБЗ)	Котельная «ЦРБ»
31	с.Тасеево, ул.Больничная,д.№2(ЖД)	Котельная «ЦРБ»
32	с.Тасеево, ул. Новый Квартал д.№1, №2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9№,№10	Котельная «ЦРБ»
33	с.Тасеево, ул. Пролетарская, д.№50(ДБЗ)	Котельная «Собственная база»
34	с.Тасеево, ул. Пролетарская, д.№39,а (ДБЗ)	Котельная «Собственная база»
35	с.Тасеево, ул. Пролетарская, д.№52а (ЖД)	Котельная «Собственная база»

№ п/п	Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
36	с.Тасеево, пер. Гагарина, д.№ 1(МКД)	Котельная «Нефтяник»
37	с.Тасеево, пер. Гагарина, д.№2, №3,№4 (ЖД)	Котельная «Нефтяник»
38	с.Тасеево, ул. Гагарина,д. №5а, 5б, №7 (МКД)	Котельная «Нефтяник»
39	с.Тасеево, ул. Луначарского, д.№ 37 (ДБЗ)	Котельная «ПУ-72»
40	с.Тасеево, ул. НORYШЕВА № 12 (ДБЗ)	Котельная «ПУ-72»
41	с.Тасеево, ул. Чкалова, д.№ 16 (ДБЗ)	Котельная «ПУ-72»

Распределение СЗО на территории муниципального образования по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице Таблица 1.4.2.

Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории муниципального образования по объектам системы централизованного теплоснабжения

№ п/п	Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
1	АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	Котельная № 1 пер. Свободный
2	АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	Котельная № 1 пер. Свободный
3	МБДОУ Д/С №1 "ЧЕБУРАШКА"	Котельная № 1 пер. Свободный
4	МБОУ ДСОШ №2	с. Дзержинское, ул. Кирова, 148б
5	МБОУ ДСОШ №1	Котельная № 1 пер. Свободный
6	МБС МБУК	Котельная № 1 пер. Свободный
7	МБОУ УСОЛЬСКАЯ СОШ	д. Усолка, ул. Молодежная, 1б
8	МБДОУ Д/С №5 "КОЛОСОК"	д. Усолка, ул. Молодежная, 1б
9	МБДОУ Д.С.№2 «КОЛОКОЛЬЧИК»	с. Дзержинское, ул. Академика Павлова, 13а
10	МБДОУ Д.С.№4 «БЕРЕЗКА»	с. Дзержинское, пер. Полевой, 5а
11	МКС МБУК	Котельная № 1 пер. Свободный
12	КГБУЗ ДЗЕРЖИНСКАЯ РБ	Котельная № 9, ул. Больничная, 47в
13	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ДЗЕРЖИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»	Котельная № 3, пер. Школьный
14	МКУ «ЦЕНТР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК»	Котельная № 1 пер. Свободный
15	ООО «ЖКК» (ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МКД)	Котельная № 1 пер. Свободный
16	ГП КК «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»	Котельная № 1 пер. Свободный
17	ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП»	Котельная № 6, ул. Кирова 148б
18	МБУК «Тасеевский краеведческий музей», с.Тасеево, ул. Краснопартизанская, 3	Котельная «Центральная»

№ п/п	Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
19	МБУК Тасеевская ЦКС, с.Тасеево, пер. Центральный, 1	
20	МБУК Тасеевская ЦБС, с.Тасеево, пер. Центральный, 4	
21	МБОУ «Тасеевская средняя общеобразовательная школа №1», с.Тасеево, ул.Краснопартизанская,24	Котельная «Школа №1»
22	МБОУ «Тасеевская средняя общеобразовательная школа №2», с.Тасеево, ул. Мичурина,8	Котельная «Школа №2»
23	МДОУ Детский сад №9 «Лесовичек», с.Тасеево, ул. Сурикова,10	Котельная «Детский сад №9»
24	МДОУ Детский сад №6 «Сказка», с.Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141	Котельная «Детский сад №6»
25	Тасеевский филиал КГБП образовательного учреждения «Канский технологический колледж», с.Тасеево, ул.Луначарского, д.66	Котельная «ПУ-72»
26	КГБУ «Тасеевская РБ», с.Тасеево, ул. Лаза,20	Котельная «ЦРБ»

1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

1.5.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

1.5.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.5.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице Таблица 1.5.1.

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения

№ п/п	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация
1	КГБУЗ «ДЗЕРЖИНСКАЯ РБ»	Котельная № 9, с.Дзержинское, ул. Больничная, 47в, ГПКК «ЦРКК»
2	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ДЗЕРЖИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»	Котельная № 3, с.Дзержинское, пер. Школьный, ГПКК «ЦРКК»
3	КГБУ «ТАСЕЕВСКАЯ РБ»	Котельная «ЦРБ», с.Тасеево, ул Гусарова, д, 2г, ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»
4	МБДОУ Д/С №1 "ЧЕБУРАШКА"	Котельная № 1, с.Дзержинское, пер. Свободный, ГПКК «ЦРКК»
5	МБДОУ Д/С №5 "КОЛОСОК"	Котельная №7 д.Усолка, д.Усолка, ул.Молодёжная, 1Б, ГПКК «ЦРКК»
6	МБДОУ Д.С.№2 «КОЛОКОЛЬЧИК»	Котельная № 8, Д/с Колокольчик, с.Дзержинское, ул. Академика Павлова, 12А, ГПКК «ЦРКК»
7	МБДОУ Д.С.№4 «БЕРЕЗКА»	Котельная № 4, детский сад Березка, с.Дзержинское, ул. Полевой, 5А, ГПКК «ЦРКК»
8	МДОУ Детский сад №9 «Лесовичек», с.Тасеево, ул. Сурикова, 10	Котельная «Детский сад №9», с.Тасеево, ул Сурикова, д, 10а, ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»
9	МДОУ Детский сад №6 «Сказка», с.Тасеево, ул. Октябрьская, д, 141	Котельная «Детский сад №6», с.Тасеево, ул, Октябрьская, д, 141, ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»
10	МДОУ Детский сад №8 «Сибирячок», с.Тасеево, ул. Норишева, д, 141	Котельная «Собственная база», с.Тасеево, ул, Пролетарская, д, 46, ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»

Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

2.1.1. Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;
- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный

период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального округа могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

г) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблице Таблица 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Размер подачи теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха на отопление, °С				
	минус 10	минус 20	минус 30	минус 40	минус 50
Допустимое снижение подачи теплоты, °С, до	78	84	87	89	91

д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

2.1.5. Наиболее опасными в муниципальном образовании по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

в) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

г) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

д) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

е) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования могут быть:

- системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципального округа представлены в Таблица 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования

Причина возникновения аварийной ситуации	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия	Уровень реагирования (местный ¹ , объектовый ²)	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения
Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Местный (муниципальный)	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации.
				3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор)
				4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП	Ограничение работы источника тепловой энергии	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Местный (муниципальный)	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации.
				3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии	Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Местный (муниципальный) (топливо – газ)	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации.
				3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии)
				4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
			Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо)	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации
				3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии
				4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации
				5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
				Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации.
				При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
Выход из строя котла (котлов)	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Объектовый (локальный)	
Выход из строя сетевого (сетевых) насоса	Ограничение (остановка) работы	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей,	Местный	1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации

¹ Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

² Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.

Причина возникновения аварийной ситуации	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия	Уровень реагирования (местный ¹ , объектовый ²)	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения
	источника тепловой энергии	понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем		2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплоснабжения и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта	Блокирование работы объекта	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Объектовый Местный	1. Сообщить о происшествии в пожарную службу
				2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				3.Принять меры по предотвращению пожара помещения
				4.Оказать помощь пострадавшим
				5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения
				6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов
				7. Вызвать пожарную команду
				8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации
				9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплоснабжения и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары	Порыв (инциденты) на тепловых сетях	Прекращение циркуляции в <i>части системы</i> , системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Объектовый (локальный)	1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру)
				3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования
				4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации
				5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплоснабжения и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
		Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Местный	1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации
				2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования
				3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения о происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией, функционирующей на системах теплоснабжения муниципального образования принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций.

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в муниципальном округе осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно с администрацией Дзержинского-Тасеевского муниципального округа и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С; не более 8 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С; не более 4 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Диаметр труб d, м	Расстояние между секционирующими задвижками l, км	Среднее время восстановления, ч
0,1-0,2	-	5
0,4-0,5	1,5	10-12
0,6	2-3	17-22
1	2-3	27-36
1,4	2-3	38-51

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2. - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

№ п/п	Вид аварийной ситуации	Время на устранение, час.	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С			
			0	-10	-20	более -20
1	Отключение отопления	2	18	18	15	15
2	Отключение отопления	4	18	15	15	15
3	Отключение отопления	6	15	15	15	10
4	Отключение отопления	8	15	15	10	10

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

3.1.1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования представлены в таблице Таблица 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования.

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Дзержинский», Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Дзержинское, ул. Ленина, 15	диспетчерская служба (круглосуточно)	операторы	оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Тасеевского района» Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с.Тасеево, ул.Краснопартизанская,2			
39 пожарно-спасательная часть 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Дзержинское, ул. Ленина, 50	дежурный караул (круглосуточно)	оперативный дежурный	оргтехника, средства связи на рабочем месте
		состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле	противопожарная техника, дежурный автомобиль

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
65 пожарно-спасательная часть 10 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю, Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с.Тасеево, ул.Пролетарская, 29	дежурный караул (круглосуточно)	оперативный дежурный	оргтехника, средства связи на рабочем месте
		состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле	противопожарная техника,
Филиал ПАО «Россети» – «Дзержинский РЭС», Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Дзержинское, ул. Ленина, 70	территориальная дежурная служба оперативный дежурный	Выездная аварийно-восстановительная бригада	Специализированный транспорт
Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго", Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с.Тасеево, ул.Луначарского, 116	дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно)	оперативный дежурный	оргтехника, средства связи на рабочем месте
		выездная аварийно-ремонтная бригада	специализированный автомобиль
Межмуниципальный отдел МВД России «Дзержинский», расположенный по адресу: Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Дзержинское, ул. Кирова, 1	Дежурная часть: 83916791102 (круглосуточно)	состав в соответствии с табелем дежурства отделения автомобиля	Специализированный транспорт
		оперативный дежурный по УМВД	оргтехника, средства связи на рабочем месте
КГБУЗ «Дзержинская РБ», Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Дзержинское, ул. Больничная, 39 КГБУЗ «Тасеевская РБ», Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с.Тасеево,	территориальная дежурная служба	состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей	дежурный автомобиль
		фельдшер по приему	оргтехника,

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения ул.Лазо,20	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
		вызовов скорой медицинской помощи	средства связи на рабочем месте
ГПМК «Центр развития коммунального комплекса»: Красноярский край, Дзержинско- Тасеевский МО, с. Дзержинское, пер. Свободный д. 12г	территориальная дежурная служба, оперативный дежурный	Выездная аварийно- восстановительная бригада	специализирован ная техника
ООО «Электрические Сети Сибири», Красноярский край, Дзержинско-Тасеевский МО, с. Дзержинское, ул. Ленина д.12	территориальная дежурная служба, оперативный дежурный	Выездная аварийно- восстановительная бригада	специализирован ная техника
МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» Красноярский край, Дзержинско- Тасеевский МО, с Дзержинское, ул Кирова, зд. 24	территориальная дежурная служба, оперативный дежурный	Выездная аварийно- восстановительная бригада	специализирован ная техника
ООО «АГРОКОМПЛЕКТ», Красноярский край, Дзержинско- Тасеевский МО, с. Тасеево, ул. Пролетарская, 46	территориальная дежурная служба, оперативный дежурный	Выездная аварийно- восстановительная бригада	специализирован ная техника

3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального округа для организаций, функционирующих на системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

Примерный перечень материальных ресурсов (неснижаемый запас), необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального округа для организаций, функционирующих на системах теплоснабжения представлено в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1 - Примерный перечень материальных ресурсов (неснижаемый запас) в организации для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в организации*

Функциональная группа	Выделяемые	
	силы	средства
диспетчерская служба (круглосуточно)	дежурный диспетчер - 1 чел.	средства связи на рабочем месте
аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)	состав: аварийная бригада в составе: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел. слесарь сантехник - 1 чел.; сварщик - 1 чел.	передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; сварочный генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 2 комплект
Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	состав: оператор котельной - 1 ед.; оператор ХВО – 1 ед.	средства связи на рабочем месте

* корректировка при утверждении главным инженером организации

3.2.4. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждая организация и учреждения, связанные с функционированием систем муниципального округа, должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

4.1. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

4.1.1. В отдельных системах теплоснабжения муниципального округа, при осуществлении деятельности нескольких теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

4.1.2. В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения,

утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.1.3. В соответствии с требованиями раздела IX Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения) и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

4.1.4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения муниципального округа, осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

- 1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;
- 2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
- 3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
- 4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения муниципального образования в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения, координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.5. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.1.6. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается администрацией муниципального округа.

4.2. Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающими и (или) теплосетевыми организациями. На территории округа отсутствуют системы теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающими и (или) теплосетевыми организациями.

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.

5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

5.1.1. Состав сил в учреждениях и организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального округа, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации муниципального округа:

- заместитель Главы муниципального округа, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- начальник и специалисты подразделения администрации муниципального округа, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;
- операторы Единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального округа:

- главный инженер;
- диспетчер аварийно-диспетчерской службы;
- персонал производственно-технической службы;
- инженерно - технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;
- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах, обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального округа только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;
- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального округа только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;
- выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

- персонал аварийно-диспетчерской службы.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального округа, требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;
- программное обеспечение;
- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;
- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;
- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование.

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

5.1.3. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования: определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

5.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

5.2.1. Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в муниципальном округе осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

5.2.2. При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, органов Росгвардии, привлекаемых организаций).

5.2.3. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова («Ч» - время получения сигнала)
Организации, функционирующие на системах теплоснабжения муниципального <u>Дзержинско-Тасеевского МО</u> : ГПКК «ЦРКК», ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП», ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»	немедленно, Ч + 0ч.30мин.
Противопожарная и спасательная служба МЧС России на территории <u>Дзержинско-Тасеевского МО</u> в с. <u>Дзержинское по</u> ул. Ленина, 50; с. Тасеево - ул. Пролетарская, 29. ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому	Ч+0ч.10 мин. в городской местности; Ч+0ч.20 мин. в сельской местности (п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова («Ч» - время получения сигнала)
краю.	
Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории <u>Дзержинско-Тасеевского МО</u> : Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Кирова, д.1; с.Тасеево, ул. Советская, д.9.	незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»)
Служба Скорой медицинской помощи на территории <u>Дзержинско-Тасеевского МО</u> : Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Больничная, 39. с.Тасеево, ул.Лазо, 20.	Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; (п.6 прил №2к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утверждённой приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №388н)
Аварийная служба электросетевой компании на территории <u>Дзержинско-Тасеевского МО</u> : Филиал ПАО «Россети» – «Дзержинский РЭС», расположенный по адресу: Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Ленина, 70, с.Тасеево, ул. Луначарского, 118А. ООО «Электросети Енисейская Сибирь», расположенное по адресу: Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Ленина д.12	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)
Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства на территории <u>Дзержинско-Тасеевского МО</u> : МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» Красноярский край, с Дзержинское, ул Кирова, зд. 24	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)

5.2.4. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

5.2.5. Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального округа определен организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

5.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального округа и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального округа по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисунке 0.1.

5.3.2. Обязанности оператора единой дежурной диспетчерской службы муниципального округа (ЕДДС).

Оператор ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) *прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях по телефону «112»;*

б) *проверка достоверности и анализ поступившей информации;*

в) *доведение поступившей информации до дежурно-диспетчерского персонала, в компетенцию которого входит реагирование на принятое сообщение;*

г) *сбор от взаимодействующих аварийно-диспетчерской службы (далее – АДС) и доведение до них информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) или пожара, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС и пожаров;*

д) *обработка и анализ данных о ЧС, определение её масштаба и уточнение состава взаимодействующих АДС, привлекаемых для реагирования на ЧС;*

е) *обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС, уточнение и корректировка заранее разработанных и согласованных вариантов решений по ликвидации ЧС;*

ж) *постоянное информирование взаимодействующих АДС, привлекаемых к ликвидации ЧС сил постоянной готовности, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;*

з) *Представление докладов вышестоящим органам управления по подчинённости об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов;*

к) *доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до подчинённых сил постоянной готовности, осуществление контроля их выполнения и организация взаимодействия;*

л) *обобщение и анализ информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации.*

5.3.3. Обязанности ответственного лица, в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей.

В случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается как правило на заместителя Главы

муниципального округа, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства (здесь – ответственный руководитель работ) который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального округа в соответствии с настоящим Планом действий.

Ответственный руководитель работ действует следующим образом:

- а) направляет и руководит аварийно-ремонтной бригадой;*
- б) создает и собирает штаб. Контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам;*
- в) через организации, управляющие многоквартирными домами, и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей.*

5.3.4. Обязанности заместителя Главы муниципального округа, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, начальника и специалистов подразделения администрации муниципального округа, курирующих жилищно-коммунальное хозяйство (здесь – специалисты администрации муниципального округа).

Специалисты администрации муниципального округа действуют следующим образом:

- а) прибывают на место аварийной ситуации;*
- б) принимают участие в работе штаба по устранению аварийной ситуации;*
- в) выполняют распоряжения руководителя штаба.*

5.3.5. Обязанности главного инженера организации, функционирующей на системах теплоснабжения муниципального округа (здесь – Главный инженер).

Главный инженер организации действует следующим образом:

- а) прибывает на место аварийной ситуации;*
- б) организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации;*
- в) по результатам моделирования определяет объем последствий сценария развития аварийной ситуации;*
- г) производит обмен информацией о переключениях и установлениях гидравлического и теплового режимов;*
- д) при необходимости направляет резервную ремонтную бригаду.*

5.3.6. Обязанности диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации, функционирующей на системах теплоснабжения муниципального округа (далее - Диспетчер АДС)

Диспетчер АДС (*оперативный персонал теплоснабжающей (теплосетевой) организации*) действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

- а) извещает об обнаружении: Главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации и оператора ЕДДС муниципального округа;*
- б) осуществляет предварительный анализ информации по масштабу аварии и возможным последствиям;*
- в) руководит работами до прибытия главного инженера и аварийно-ремонтной бригады.*

5.3.7. Обязанности персонала аварийно-ремонтной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального округа.

Персонал аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

- а) обеспечивает безопасность обслуживающего персонала и его эвакуацию;*
- б) при возможности принимает меры по устранению аварии или аварийной ситуации;*

в) ограждают опасные зоны с целью предупреждения несчастных случаев;

г) в случае необходимости осуществляют оказание первой помощи пострадавшему

5.3.8. Обязанности инженерно-технических работников, операторов (машинистов) дежурной смены котельной организации, функционирующей на системах теплоснабжения муниципального округа (здесь – персонал котельной)

Персонал котельной действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) записывает в оперативном журнале замечания о работе оборудования (о розжиге и остановке котлов);

б) при возникновении аварийной ситуации обеспечивает остановку котлов и котельной;

в) сообщает ответственному лицу и Диспетчеру АДС;

г) принимает меры по устранению аварийной ситуации в соответствии с настоящим ПЛАС.

5.3.9. Обязанности персонала аварийно-диспетчерской службы организаций, осуществляющих обслуживание (управление) многоквартирными домами (здесь – персонал обслуживающей (управляющей) организации).

Персонал обслуживающей (управляющей) организации действует круглосуточно следующим образом:

а) получает оповещение от населения или от ЕДДС;

б) оповещает непосредственного руководителя УК и работников аварийной бригады;

в) в случае необходимости оповещает население МКД о возникновении аварийной ситуации или ЧС;

г) принимает меры по устранению аварийной ситуации в соответствии с настоящим ПЛАС.

Первичный источник информации об аварийной ситуации

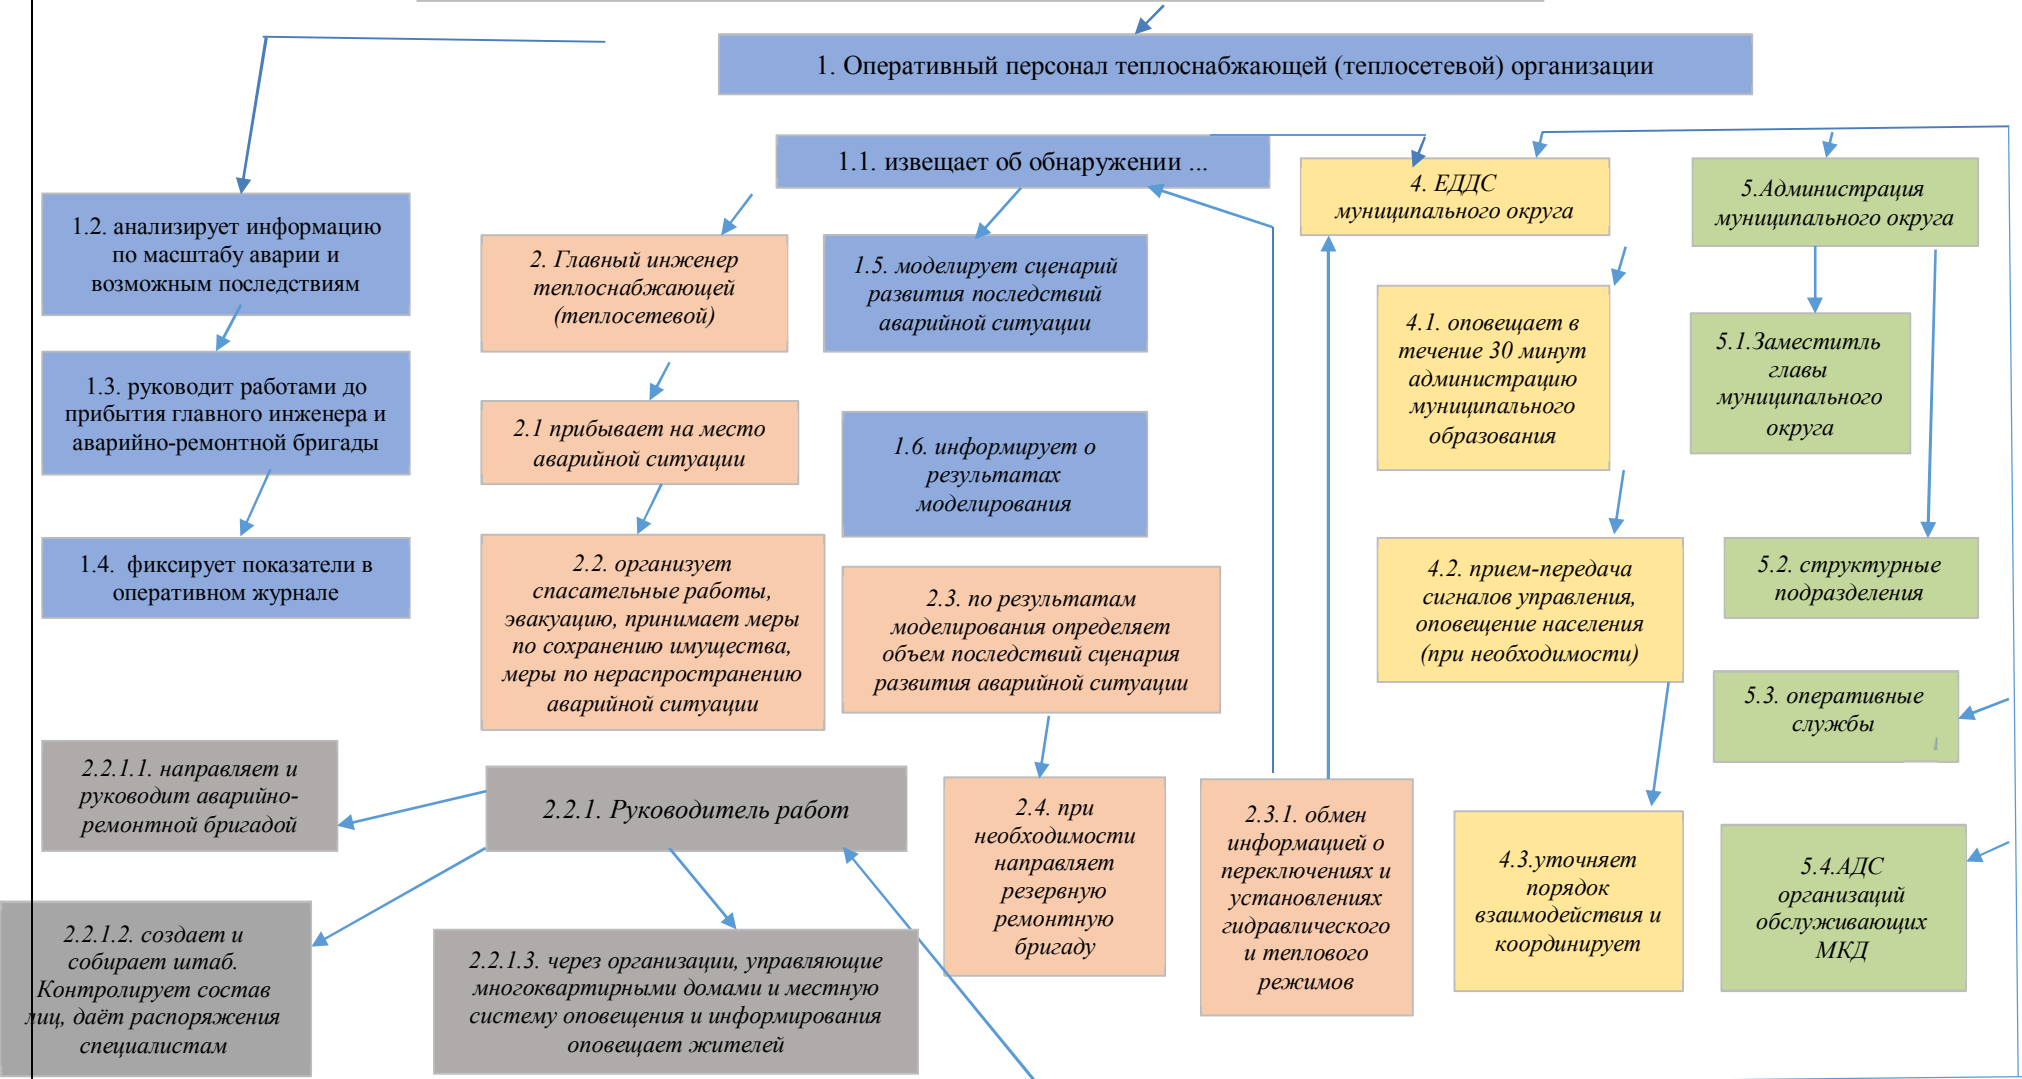


Рисунок 0.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц Дзержинско-Тасеевского муниципального округа по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения.

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплоснабжения (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутридомовой температуры (не ниже +12 °С) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального округа в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

6.3. Заместитель Главы муниципального округа ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации муниципального округа (заместителю Главы, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения.

Пресс-служба администрации муниципального округа после согласования с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края размещает информацию на сайте администрации муниципального округа в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЕИАС ЖКХ).

6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава муниципального округа, заместитель Главы муниципального округа ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организуют встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется администрацией муниципального округа в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения на официальном сайте муниципального образования.

6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном округе объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы муниципального округа, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения на место технологического нарушения.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального округа,

при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °С в отопительный период, Глава муниципального округа отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального округа.

6.7. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального округа по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;
- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;
- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропусков и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
- оповещение населения, проживающего на территории муниципального округа о происшествии;
- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим (обслуживающим) многоквартирными домами следует для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.8. Жителям, проживающим на территории муниципального образования в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;
- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от общереспираторных заболеваний и гриппа;
- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо использовать электрообогреватели только заводского изготовления;
- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих на системах теплоснабжения муниципального округа прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей (обслуживающей) многоквартирными домами, администрации муниципального округа.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации муниципального округа.

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

-средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;
- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

Материальные ресурсы необходимые для устранения последствий аварийных ситуаций хранятся непосредственно у ресурсоснабжающих организаций (на местах дислокации аварийных бригад).

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального округа.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального округа совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией муниципального округа (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы муниципального округа ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального округа за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального округа в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального округа, а в случае необходимости с привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.